



© Tornatech, Inc. Not for construction.  
Subject to change without notice.

BY		DD/MM/YY
DRAWN BY	ACD	21/11/25
FINAL APPROVAL	FC	21/11/25

## PANEL DE ALARMA PARA DOS (2) CONTROLADORES DE BOMBA ELÉCTRICA CONTRA INCENDIO




**MODELO: APEE**

CONSTRUIDO CON LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA NORMA UL 508A



PROYECCIÓN  
DE TERCER  
ÁNGULO

DRAWING NUMBER  
**APEE-D1101/S**  
DWG REV. 0  
SHEET 1 OF 1

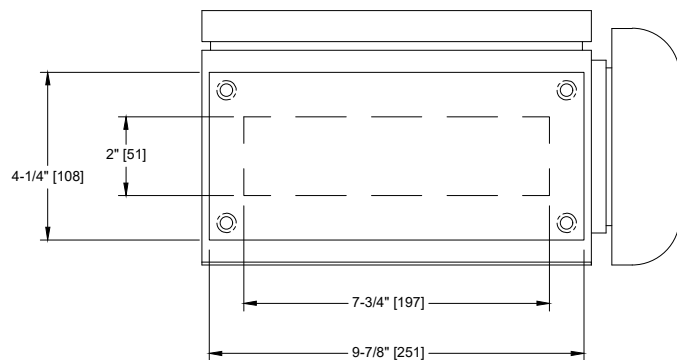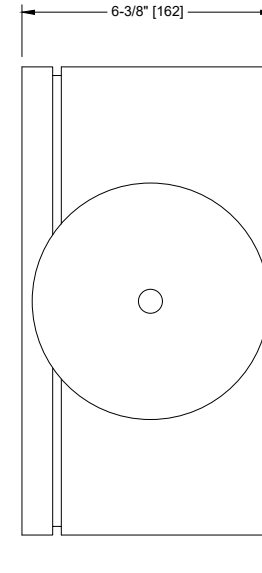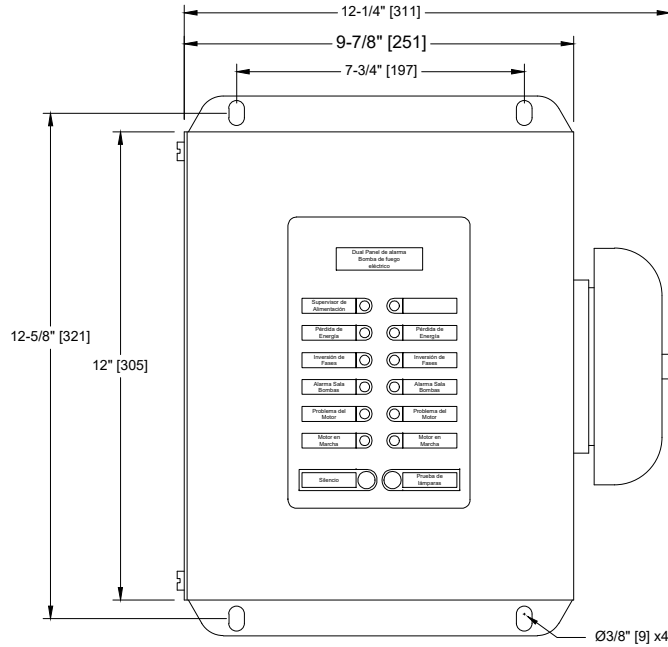

**Notas:**

- Estándar NEMA: NEMA 1
- Color Estándar: Rojo RAL 3002.
- Todas las dim. son en pulgadas [Milímetros]
- Use solamente conexiones y conductores impermeables.
- Proteja el equipo contra residuos durante el taladrado.
- La apertura de la puerta es equivalente a su ancho.

Dibujo a título informativo únicamente.

El Fabricante se reserva el derecho de modificar este dibujo, sin previo aviso.  
Contacte el fabricante para el dibujo como se construyó.

\*El tamaño puede variar dependiendo de las opciones requeridas. Póngase en contacto con el fabricante para obtener las dimensiones exactas.