



© Tornatech, Inc. Not for construction.
Subject to change without notice.

BY	DD/MM/YY
DRAWN BY	ACD 06/02/24
FINAL APPROVAL	FC 06/02/24


CONTROLADOR DE BOMBA CONTRA INCENDIO A MOTOR DIESEL INTERRUPTOR COMBINADO DE NIVEL DE COMBUSTIBLE

MODELO: GPD

CONSTRUIDO CON LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA NORMA NFPA 20 & NFPA 70



DRAWING NUMBER
GPD-FL003/S
DWG REV. 3
SHEET 1 OF 1

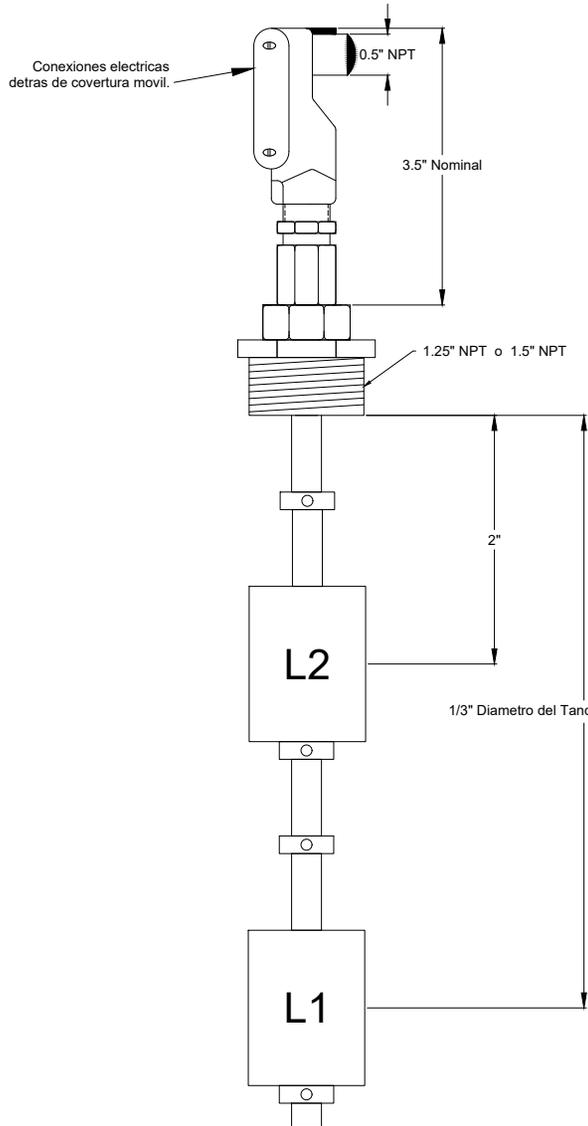


Instrucciones al Hacer el Pedido

Especifique tamaño apropiado:


- 1.25" (1-1/4") NPT (Opciones D26)
- 1.50" (1-1/2") NPT (Opciones D26A)

Configuracion del intruptor de nivel



Valeurs du contact :
Maximum 0-30 VCC, 0.3 A
(Interruptor REED)
Indicación de la función sólo

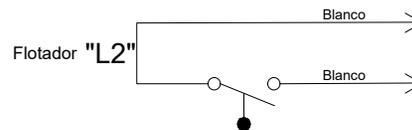

Contacto ABIERTO cuando el flotador esta por encima del nivel del liquido.



Contacto CERRADO cuando el flotador esta sumergido en el liquido.

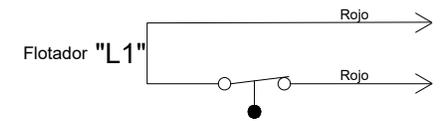

Contacto CERRADO cuando el flotador esta por encima del nivel del liquido.

Contacto ABIERTO cuando el flotador esta sumergido en el liquido.

Basándose únicamente a título informativo.
El Fabricante se reserva el derecho de modificar este dibujo, sin previo aviso.
Contacto el fabricante para los dibujo como se construyó.

* Especifique el diámetro del tanque de combustible para su pedido