




© Tornatech, Inc. Not for construction.  
Subject to change without notice.

|                |     |          |
|----------------|-----|----------|
| BY             |     | DD/MM/YY |
| DRAWN BY       | MLC | 04/10/24 |
| FINAL APPROVAL | FC  | 07/11/24 |

# CONTRÔLEUR DE POMPE À INCENDIE ÉLECTRIQUE AVEC INVERSEUR AUTOMATIQUE




## MODÈLE: GPA/GPP/GPY +GPU

CONSTRUIT SELON LA DERNIÈRE ÉDITION DU STANDARD NFPA 20 & NFPA70



PROJECTION  
DE TROISIÈME  
ANGLE

DRAWING NUMBER  
GPX-DI912/F  
DWG REV. 0  
SHEET 1 OF 1

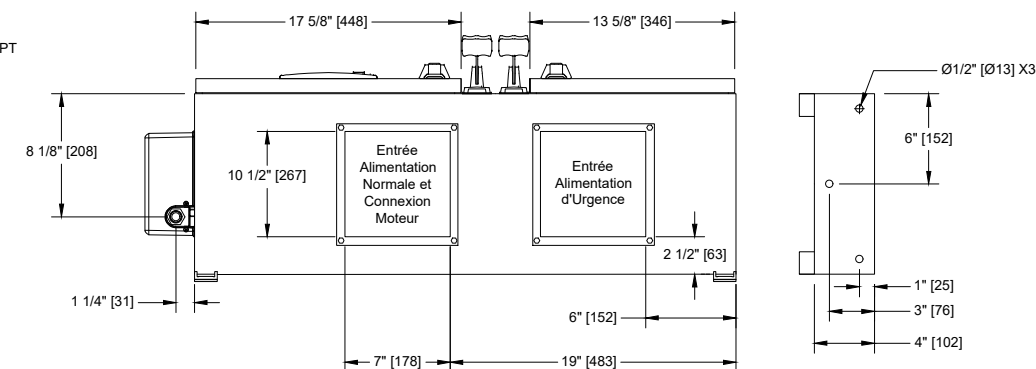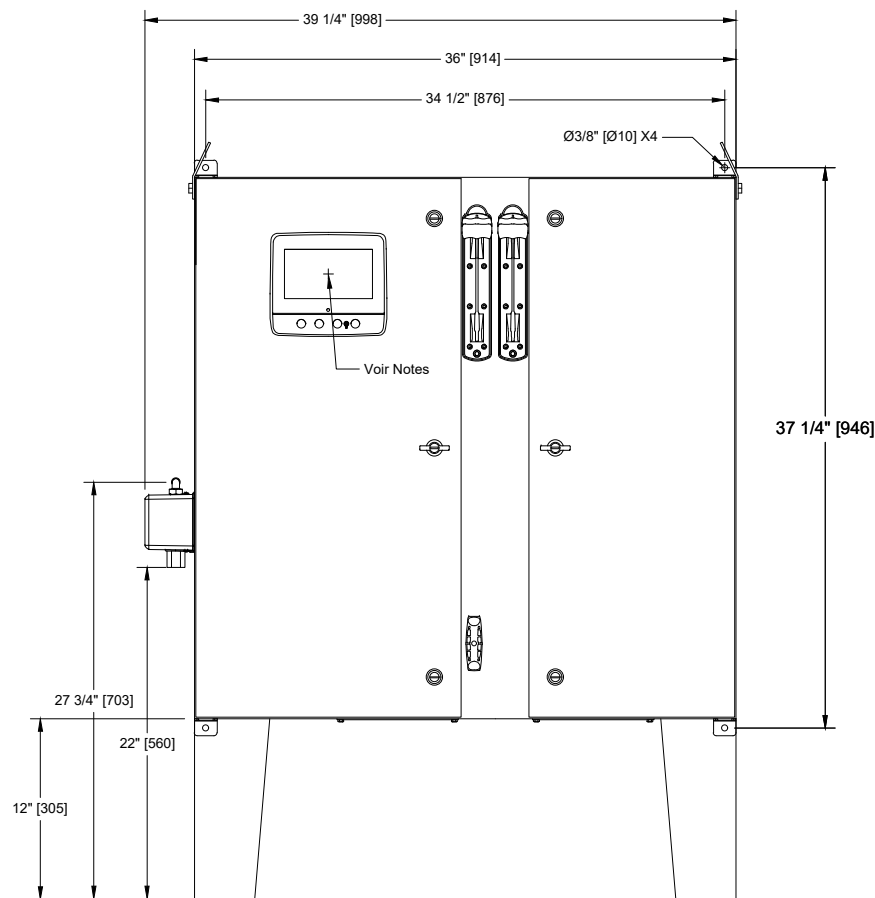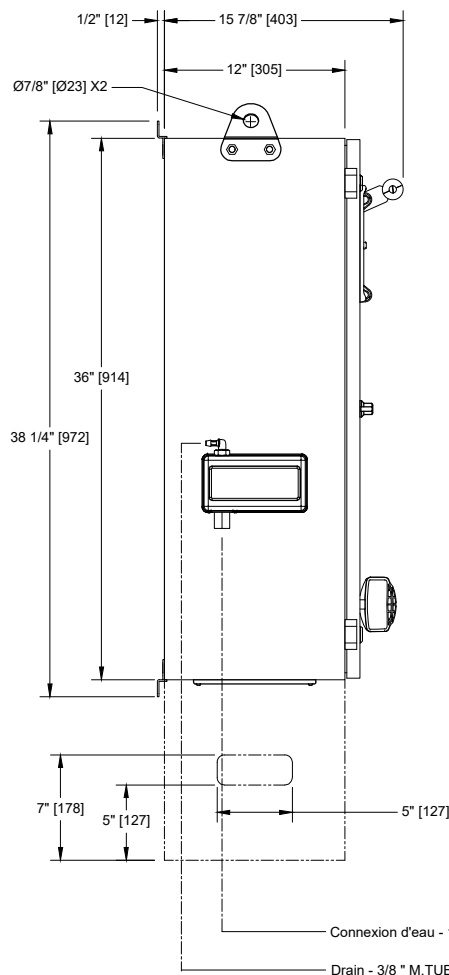

### Tension / Table des Puissances

| Tension         | Min HP | Max HP |
|-----------------|--------|--------|
| 208             | 5      | 30     |
| 220 - 240       | 5      | 30     |
| 380 - 400 - 415 | 5      | 60     |
| 440 - 480       | 5      | 60     |
| 600             | 5      | 75     |

### Notes:

- Standard: NEMA 2
- Peinture standard: texture rouge RAL 3002.
- Toutes les dimensions sont en pouces [millimètres].
- Centre de l'écran: 29-5/8" [751] à partir du bas (sans pieds).
- Il est recommandé de passer les câbles à travers l'entrée de la plaque de dessous.
- Utiliser des raccords électriques étanches.
- Protéger contre les copeaux pendant le perçage.
- L'ouverture de la porte équivaut à sa largeur.