



Aplicación móvil
ViZiSync
Instrucciones



Índice de contenidos

Introducción	2
Configuración	2
Inicio de sesión	2
Añadir un controlador	3
Conectarse al controlador.....	4
Prueba de aceptación en campo (puesta en marcha)	5
Descarga de archivos de registro del controlador	6
Descarga de actualizaciones de software	7
Actualizar el software del controlador.....	8

Introducción

La aplicación ViZiSync Mobile está diseñada para su uso con los controladores de bombas contra incendios Tornatech ViZiTouch 2.1 de Tornatech. Está disponible para dispositivos Apple iOS y Android.

El propósito de esta aplicación es permitir a un usuario autorizado conectarse al Controlador de Bomba contra Incendios vía WiFi. Una vez conectado, el usuario puede descargar registros, cargar actualizaciones de software y realizar operaciones de arranque, todo ello sin tener que abrir la puerta del controlador.




Configuración

Descargue e instale la aplicación ViZiSync para su dispositivo.

En el primer uso, haga clic en el botón **SOLICITAR ACCESO** y rellene el formulario requerido. El acceso **DEBE SER APROBADO** para que la aplicación funcione.



Una vez enviada la solicitud, se revisará para su aprobación.

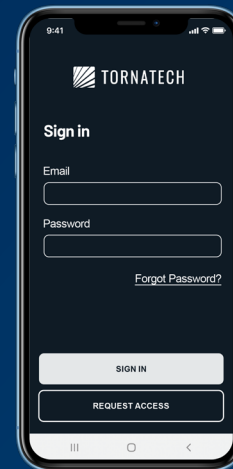

Iniciar sesión

Si su solicitud de acceso es aprobada, puede **INICIAR SESIÓN** utilizando su **CORREO ELECTRÓNICO Y CONTRASEÑA**. Si la dirección de correo electrónico o la contraseña son **INCORRECTAS**, aparecerá un mensaje de **ERROR**.

Una vez iniciada la sesión, es posible que se le solicite permiso para utilizar su ubicación. Se recomienda seleccionar **"PERMITIR DURANTE EL USO DE LA APLICACIÓN"**.


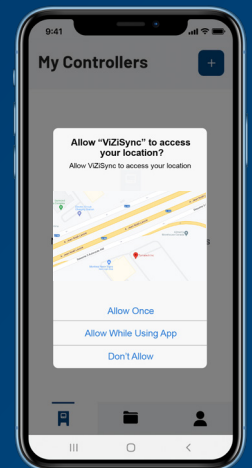
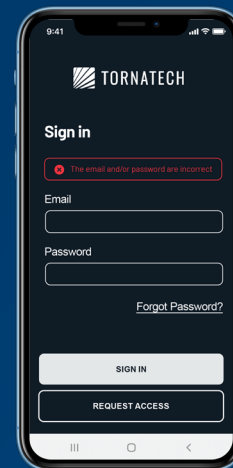


Agregar un controlador

Una vez iniciada la sesión, verás una pantalla que indica que tu lista está vacía. Pulsa el símbolo “+” en la parte superior derecha para **AGREGAR UN CONTROLADOR** a tu lista.

Puedes pulsar “**INICIAR EXPLORACIÓN**” en la aplicación. (Es posible que aparezca un mensaje para permitir que la aplicación utilice la cámara). **ESCANEE EL CÓDIGO DE BARRAS** de una de las etiquetas con el número de serie situadas a ambos lados del mando.

También puede **ESCRIBIR EL NÚMERO DE SERIE** que se encuentra en la placa de datos de la parte frontal del controlador. Si el número de serie es **INCORRECTO**, recibirá un **MENSAJE DE ERROR**. Si se acepta el número de serie, aparecerá en la sección “**MIS CONTROLADORES**”.



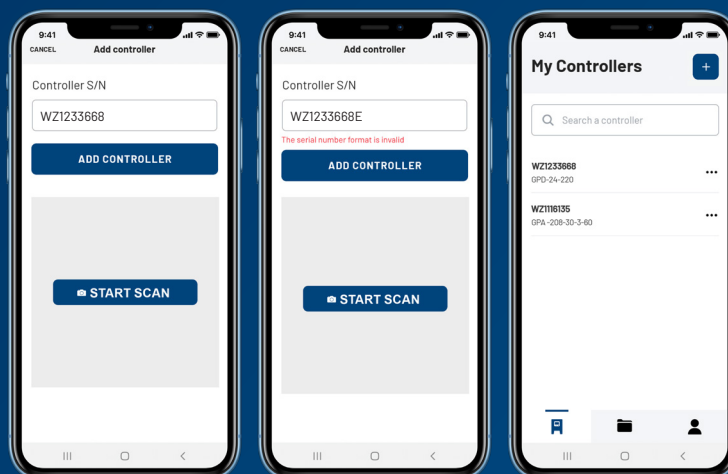
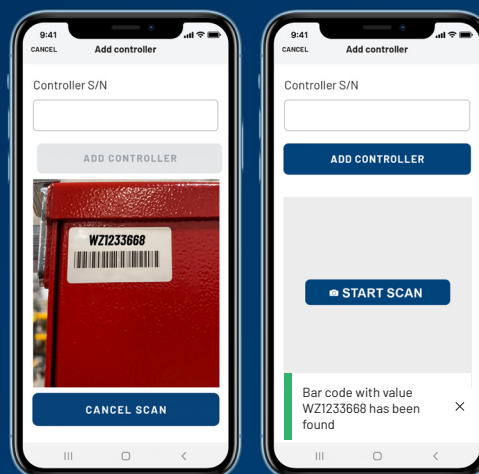
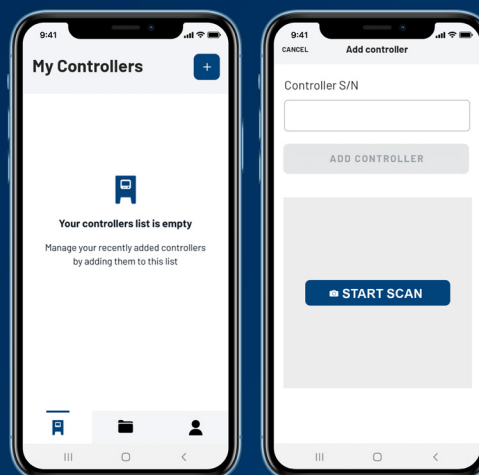


Conexión a un controlador

Una vez que aparezca un controlador en la sección **"MIS CONTROLADORES"**, puede conectarse **PULSANDO SOBRE EL NÚMERO DE SERIE**. Es posible que reciba un aviso para permitir que el programa se **CONECTE A DISPOSITIVOS** de su **RED LOCAL**. Pulse Aceptar para continuar. Es posible que reciba un **ERROR** que le indique que **NO PUEDE UNIRSE** a la red de controladores, haga clic en Aceptar e inténtelo de nuevo.

**Es posible que tenga que cambiar la configuración de red de su dispositivo para permitir la conexión con el controlador.*

UNA VEZ CONECTADO al controlador, se mostrará el **NÚMERO DE MODELO DEL CONTROLADOR Y OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA** incluida la fecha de inicio original. Si el controlador **AÚN NO SE HA PUESTO EN MARCHA**, verá la **OPCIÓN "INICIAR"** en la pantalla.

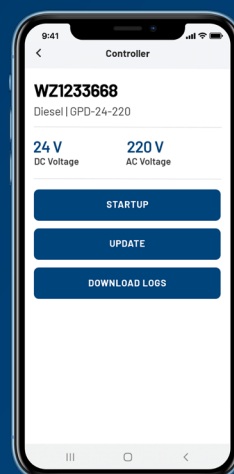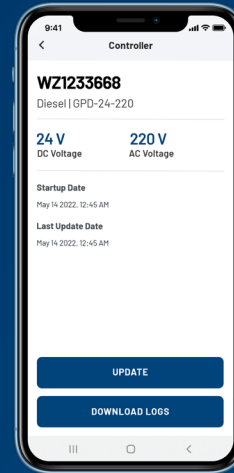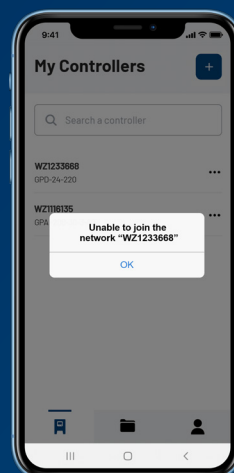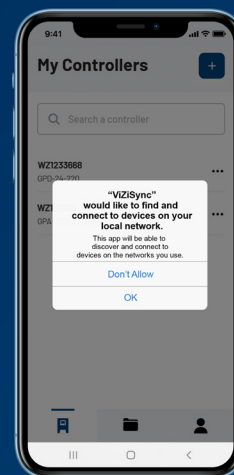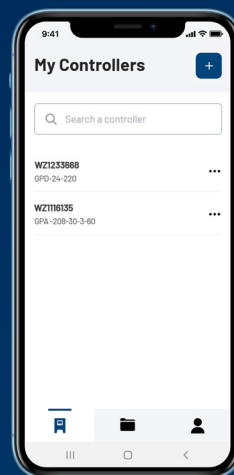

Puesta en marcha del controlador






Si aún no se ha realizado la prueba inicial de aceptación de campo del controlador (puesta en marcha), puede iniciar el proceso haciendo clic en el **BOTÓN “PUESTA EN MARCHA”** de la aplicación.

RESPONDA A LAS PREGUNTAS DE ACEPTACIÓN

sobre el terreno a medida que se realicen las distintas pruebas.

Una vez **FINALIZADAS LAS PRUEBAS, INTRODUZCA LA DIRECCIÓN** de la instalación. También hay un campo para **AGREGAR UN TESTIGO** de la prueba (AHJ, representante de la bomba, propietario). También hay una página para **AGREGAR NOTAS** de la prueba de aceptación.

Una vez que todo esté **COMPLETO**, se **GENERARÁ UN INFORME DE PUESTA** en marcha. Usted tendrá la **OPCIÓN DE “COMPARTIR”** el informe mediante la selección de una de sus aplicaciones a utilizar, o **VOLVER A LA LISTA DE “CONTROLADORES”**. El **INFORME SE GUARDARÁ** en el directorio **“MIS ARCHIVOS”**.


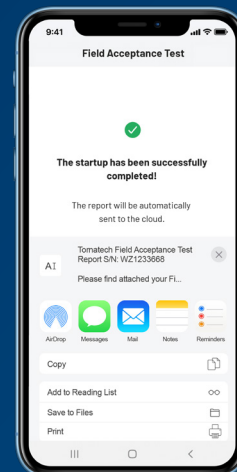
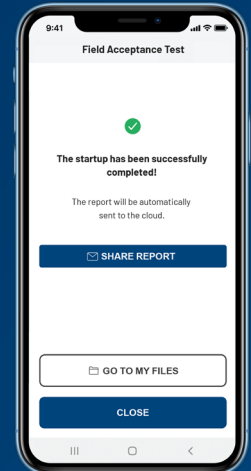
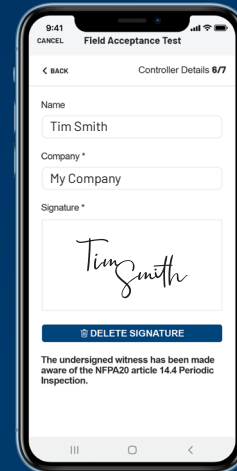
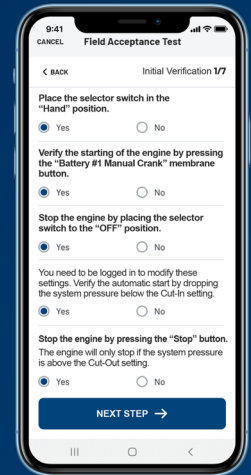
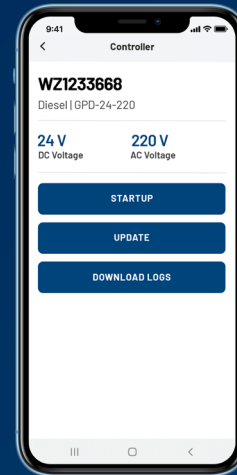


Descarga de registros del controlador

Los datos históricos se almacenan en la memoria del controlador. Estos datos incluyen la presión del sistema, alarmas, información operativa y ajustes. Esta información puede descargarse a través de la aplicación y compartirse si se desea.

Debe estar **CONECTADO AL CONTROLADOR PARA DESCARGAR LOS REGISTROS. RECIBIRÁ UN MENSAJE MESSAGE** si la **DESCARGA SE HA REALIZADO CORRECTAMENTE O NO**. Si está conectado al controlador y se **PRODUCE UN ERROR, INTÉNTELO DE NUEVO**.

Si tiene **ÉXITO**, tendrá la **OPCIÓN DE "COMPARTIR"** los archivos de registro si lo desea. **SELECCIONE LA APLICACIÓN** que desea utilizar para compartir el archivo. **SI NO**, la descarga **SEGUIRÁ** en la carpeta **"MIS ARCHIVOS"** y tendrá la **OPCIÓN DE SUBIR LOS ARCHIVOS AL SERVIDOR**.

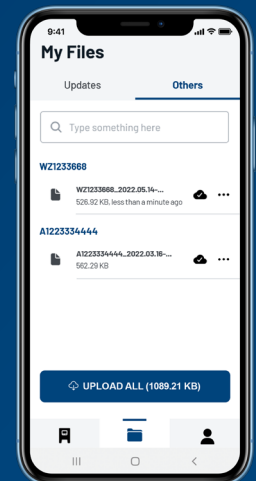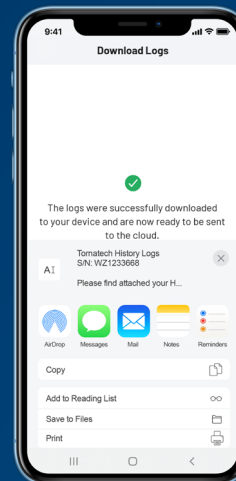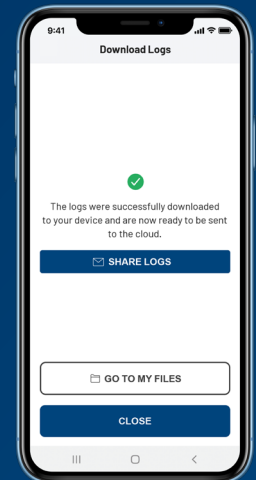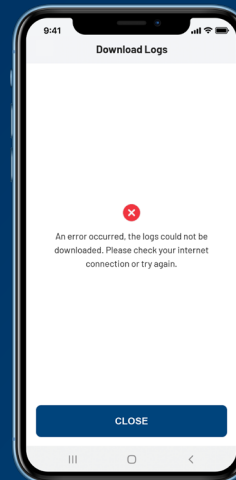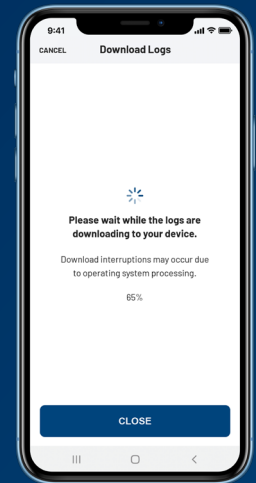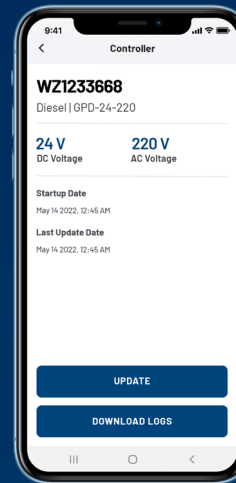

Descarga de actualizaciones de software


Después de poner en marcha un controlador, puede **COMPROBAR SI HAY ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE DISPONIBLES**. Puede tratarse de una **ACTUALIZACIÓN GENÉRICA** o de una **ESPECÍFICA PARA UN CONTROLADOR CONCRETO** (normalmente si hay cambios en las opciones).

Es mejor **DESCARGAR LAS ACTUALIZACIONES CON ANTELACIÓN**, ya que el servicio de telefonía móvil puede ser esporádico en algunos lugares.

En la pantalla **"MIS ARCHIVOS"**, seleccione **DESCARGAR ARCHIVOS DE ACTUALIZACIÓN**. En la siguiente pantalla **SELECCIONE "ACTUALIZACIÓN GENÉRICA" O "ACTUALIZACIÓN ESPECÍFICA"**.

LAS ACTUALIZACIONES GENÉRICAS son **COMPATIBLES** con **UALQUIER CONTROLADOR DEL MISMO TIPO** (eléctrico, diesel....). Seleccione el tipo de controlador que desea descargar. Cuando termine puede volver atrás, las **DESCARGAS APARECERÁN** en la **PANTALLA ACTUALIZACIONES EN "MIS ARCHIVOS"**.

Para buscar una actualización de software para un **CONTROLADOR ESPECÍFICO**, seleccione **DESCARGAR ARCHIVOS DE ACTUALIZACIÓN** en la **"PANTALLA "MIS ARCHIVOS-ACTUALIZACIONES"**. Seleccione **ACTUALIZACIÓN ESPECÍFICA** e **INTRODUZCA EL NÚMERO DE SERIE DEL CONTROLADOR**. Si se **ENCUENTRA UNA ACTUALIZACIÓN**, el **ARCHIVO SE DESCARGARÁ**; de lo contrario, recibirá un **MENSAJE INDICANDO QUE NO SE HAN ENCONTRADO ACTUALIZACIONES**.

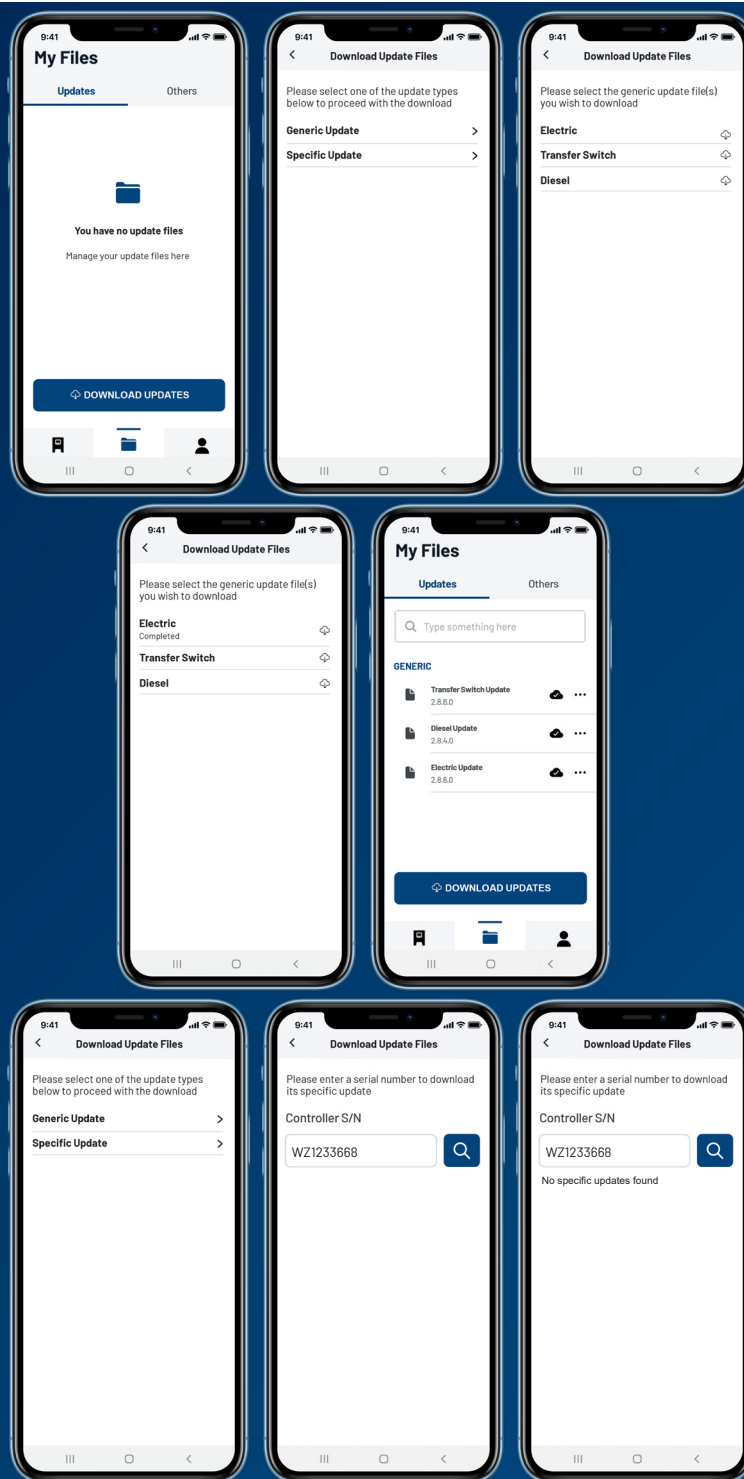


Actualizar el software de un controlador

Para **ACTUALIZAR EL SOFTWARE** de un controlador, seleccione el controlador en la lista **"MIS CONTROLADORES"**. Conéctese a la red Wi-Fi del controlador. Seleccione **"ACTUALIZA"** para iniciar el proceso de actualización.

Si el controlador ya **ESTÁ ACTUALIZADO** **RECIBIRÁ UN MENSAJE**, de lo contrario, verá un **MENSAJE INDICANDO QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN**. Verá una indicación de progreso mientras el archivo se carga en el controlador.

Quando la **CARGA HAYA FINALIZADO**, recibirá un **MENSAJE** indicando que la aplicación está **ESPERANDO A QUE EL CONTROLADOR SE VUELVA A CONECTAR**. **EN EL CONTROLADOR** debería ver la pantalla **ACTUALIZAR PROGRAMA** con indicación del progreso del despliegue del archivo. Cuando el **DESPLIEGUE SE HAYA COMPLETADO**, el **CONTROLADOR SE REINICIARÁ Y CARGARÁ EL NUEVO PROGRAMA**. Una vez completado esto, la aplicación debería reconectarse con el controlador.

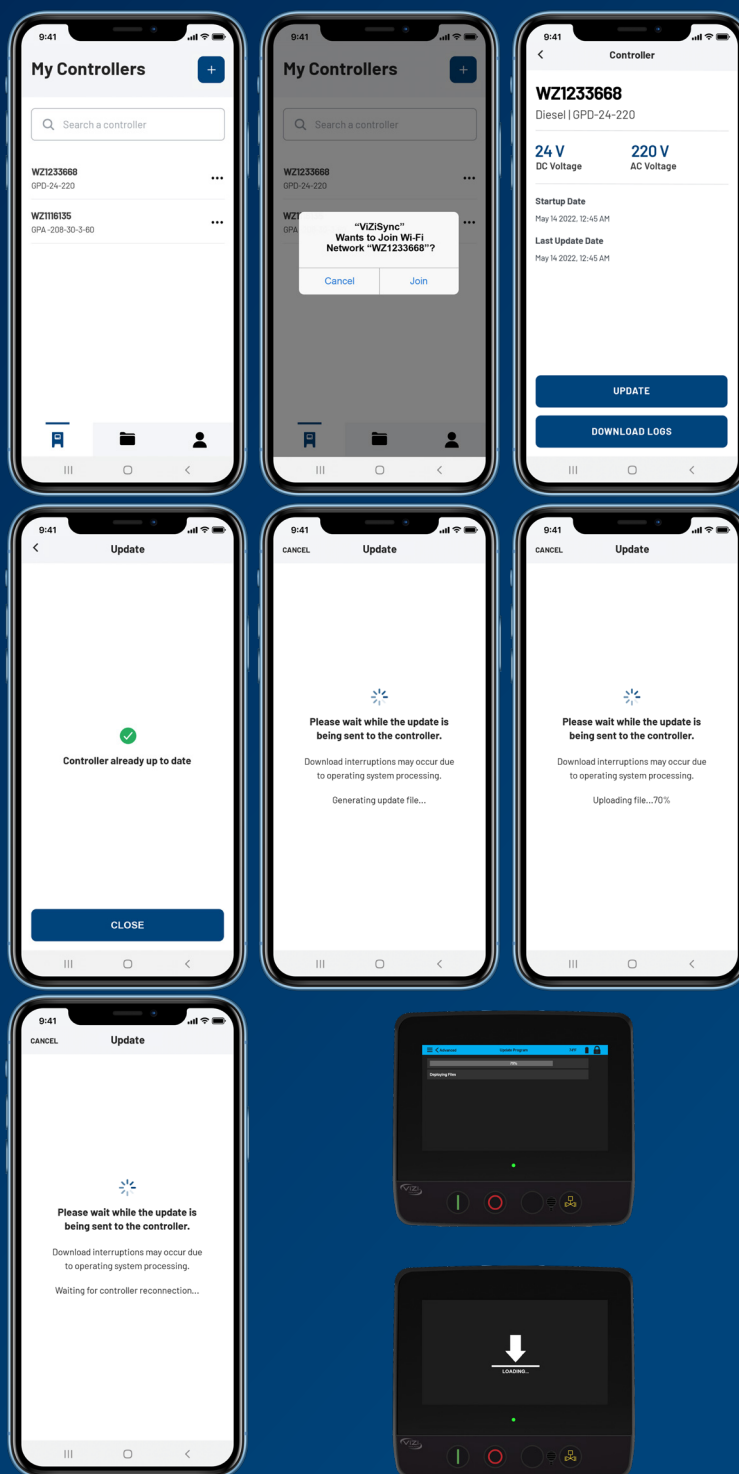

América

Tornatech Inc.
Oficina Principal
Laval, Quebec, Canada
Tel: +1 514 334 0523
Llame gratis: +1 800 363 8448



Europa

Tornatech Europe SA
Mont-Saint-Guibert, Belgium
Tel: +32(0)10 84 40 01

Medio Oriente

Tornatech FZE
Dubai, Emiratos Arabes Unidos
Tel: +971(0)4 821 7555

Asia

Tornatech Pte Ltd.
Singapur
Tel: +65 6795 8114
Tel: +65 6795 7823

SÍGUENOS



Aunque se han tomado todas las precauciones para garantizar la exactitud e integridad de esta información, Tornatech no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes del uso de esta información o por cualquier error u omisión. Las especificaciones y planos están sujetos a cambios sin previo aviso. Tornatech, Todos los derechos reservados.

Publicación NS-ViZiSync